

SCHEMI ELETTRICI FUNZIONALI

ITALIANO **2**

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE FONCTIONNEMENT


FRANÇAIS **4**

ITALIANO

FRANÇAIS

SCHEMI ELETTRICI FUNZIONALI

QUADRO COMANDI GRUPPO TERMICO

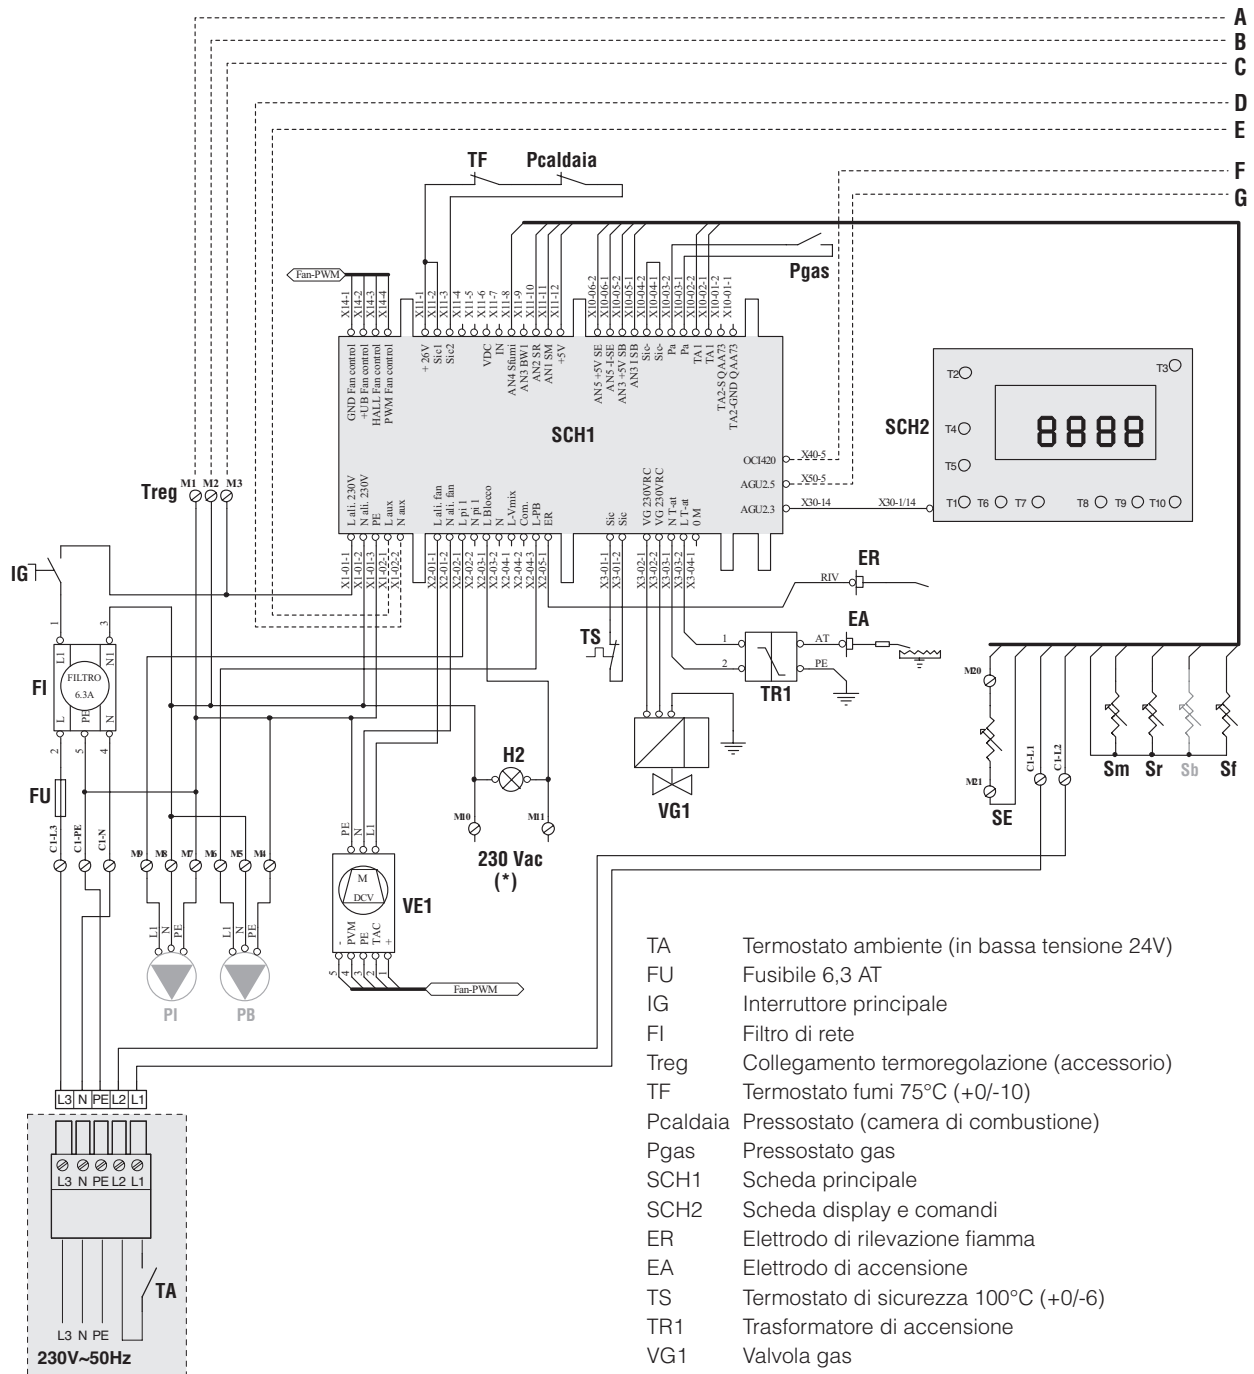


Collegamenti a cura dell'installatore

- TA Termostato ambiente (in bassa tensione 24V)
- FU Fusibile 6,3 AT
- IG Interruttore principale
- FI Filtro di rete
- Treg Collegamento termoregolazione (accessorio)
- TF Termostato fumi 75°C (+0/-10)
- Pcaldaia Pressostato (camera di combustione)
- Pgas Pressostato gas
- SCH1 Scheda principale
- SCH2 Scheda display e comandi
- ER Elettrodo di rilevazione fiamma
- EA Elettrodo di accensione
- TS Termostato di sicurezza 100°C (+0/-6)
- TR1 Trasformatore di accensione
- VG1 Valvola gas
- H2 Segnalazione di blocco
- VE1 Ventilatore a giri variabili
- PI Circolatore impianto (accessorio)
- PB Circolatore bollitore (accessorio)
- SE Sonda esterna (a corredo)
- Sm Sonda mandata
- Sr Sonda ritorno
- Sb Sonda bollitore (accessorio)
- Sf Sonda fumi

(*) Uscita 230Vac per collegamento allarme

Schema per il collegamento di componenti aggiuntivi disponibili come accessori

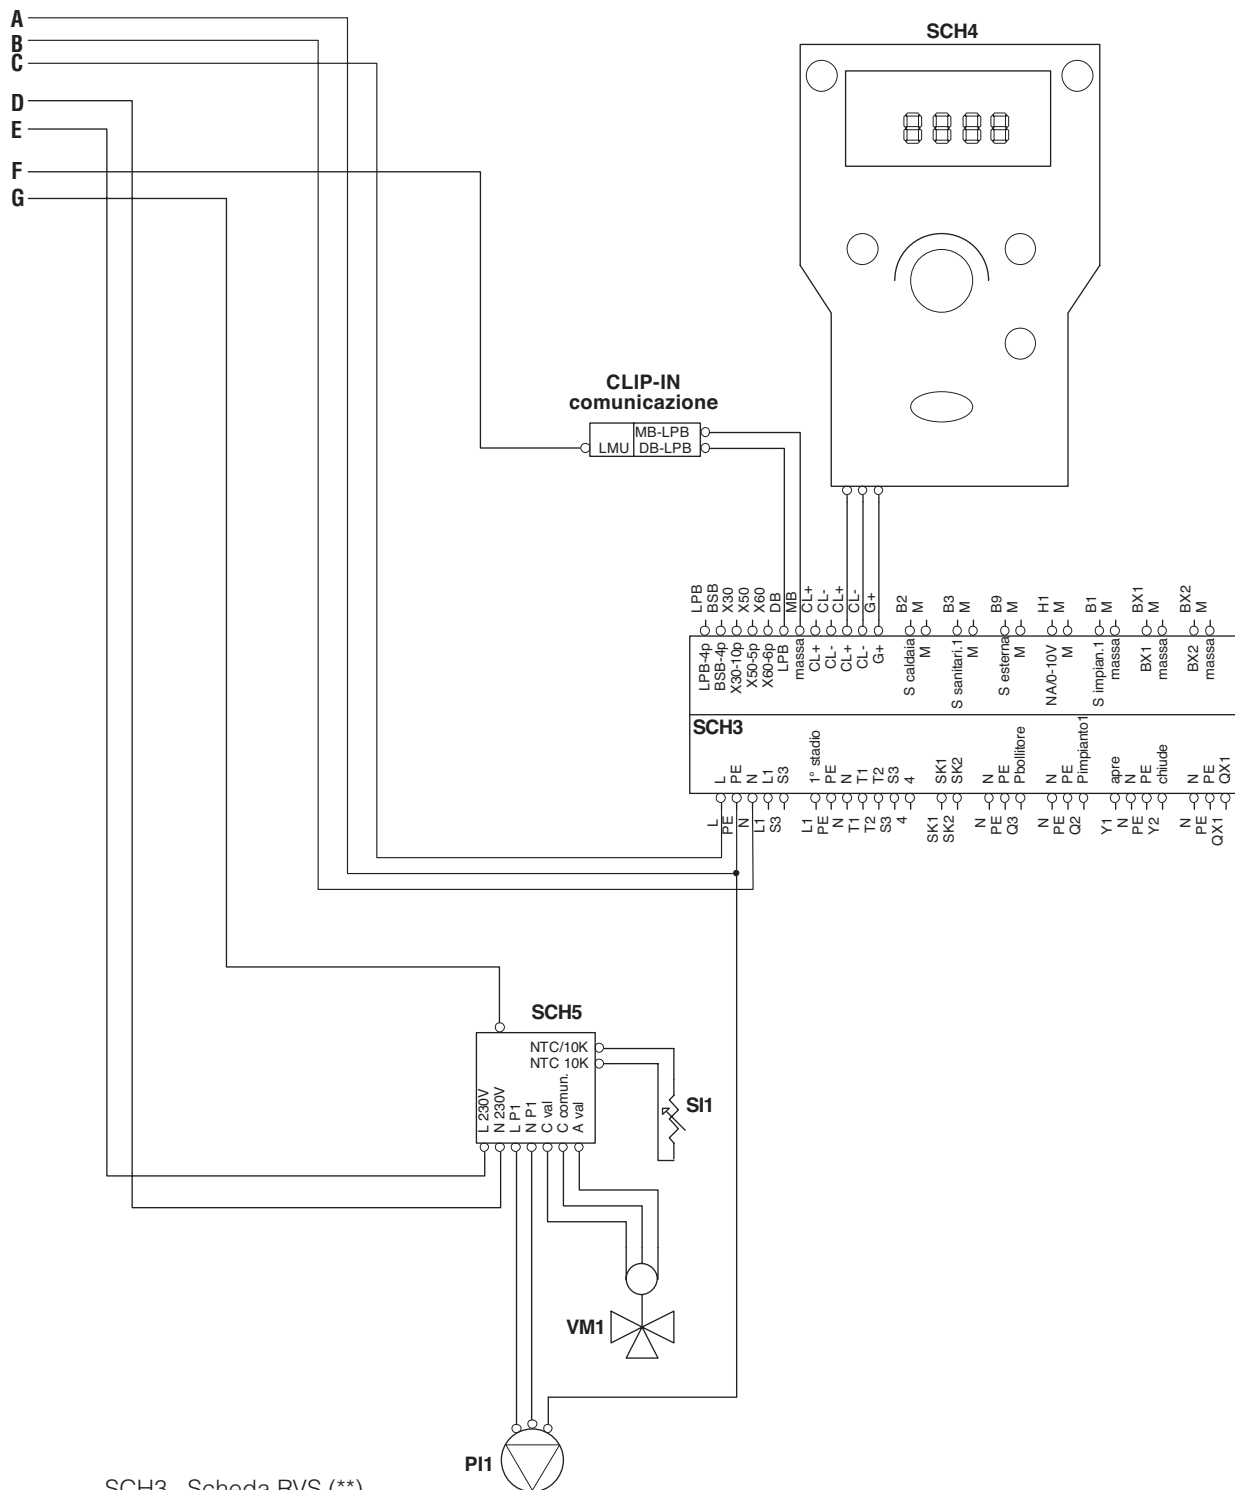


- SCH3 Scheda RVS (**)
- SCH4 Scheda unità ambiente
- SCH5 Scheda clip-in zona mix
- PI1 Pompa impianto zona miscelata aggiuntiva
- VM1 Valvola miscelatrice zona aggiuntiva
- S11 Sonda mandata zona miscelata aggiuntiva

(**) Per i collegamenti all'unità RVS fare riferimento alle istruzioni specifiche fornite a corredo della scheda adottata.

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE FONCTIONNEMENT


TABLEAU DE COMMANDE CHAUDIÈRE

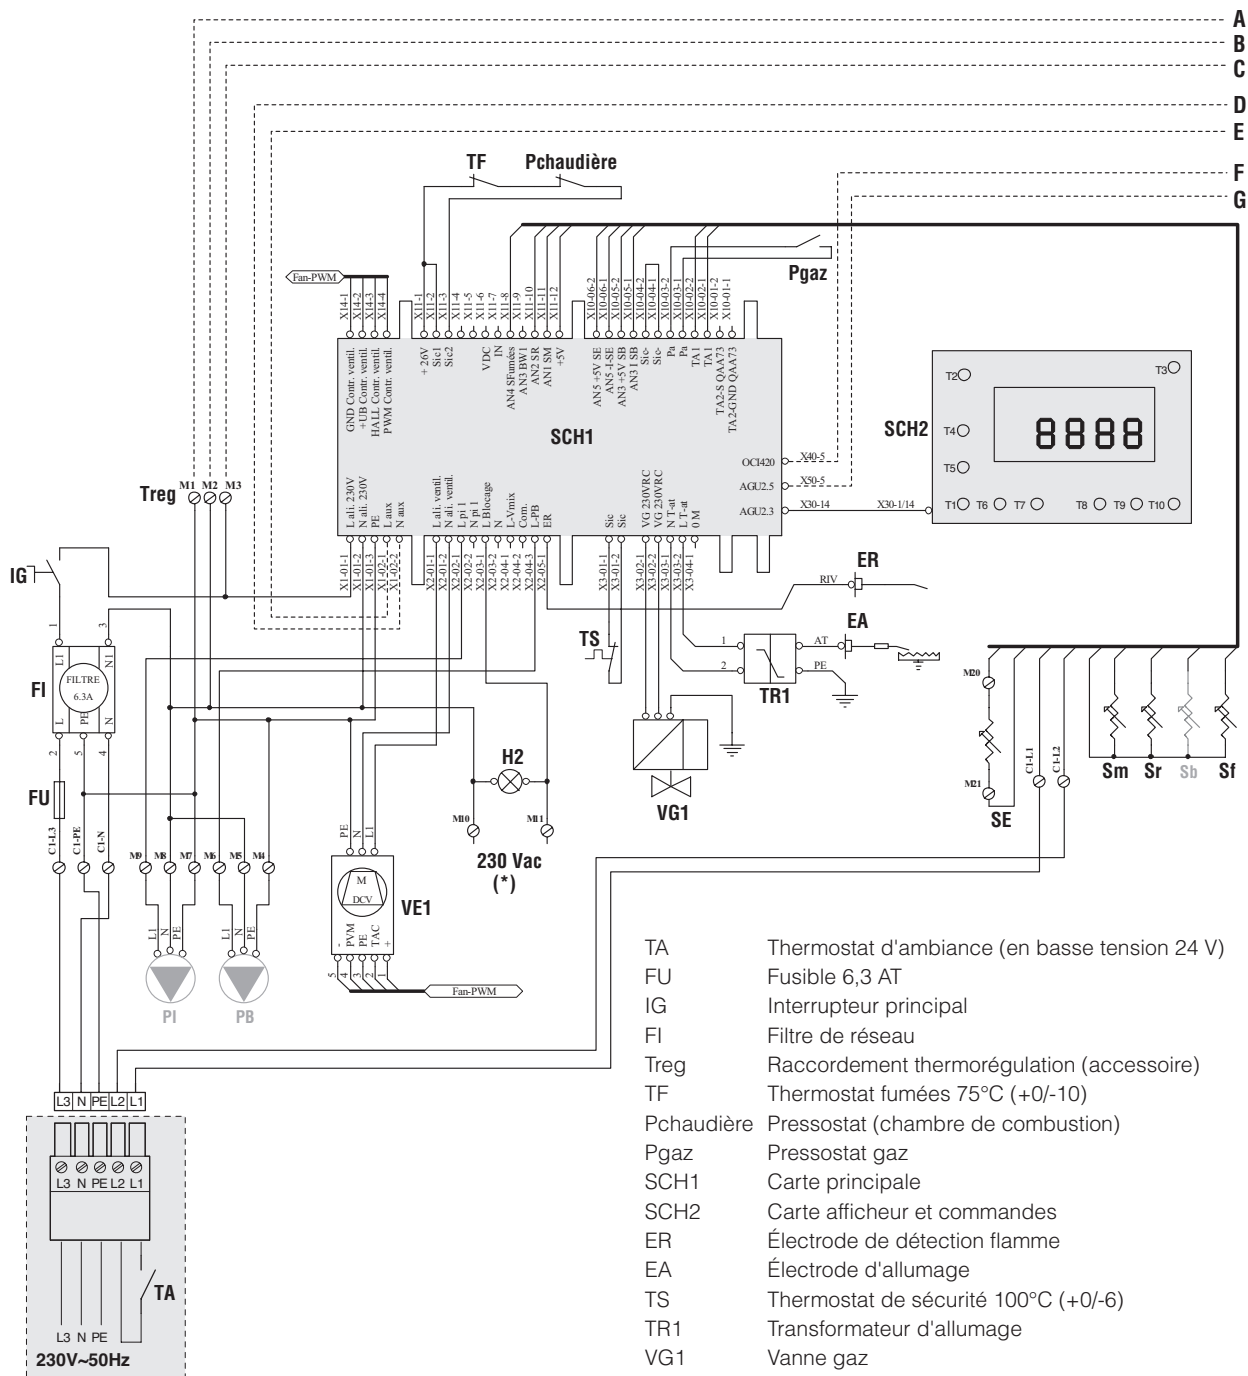

- TA Thermostat d'ambiance (en basse tension 24 V)
- FU Fusible 6,3 AT
- IG Interrupteur principal
- FI Filtre de réseau
- Treg Raccordement thermostatisation (accessoire)
- TF Thermostat fumées 75°C (+0/-10)
- Pchaudière Pressostat (chambre de combustion)
- Pgaz Pressostat gaz
- SCH1 Carte principale
- SCH2 Carte afficheur et commandes
- ER Électrode de détection flamme
- EA Électrode d'allumage
- TS Thermostat de sécurité 100°C (+0/-6)
- TR1 Transformateur d'allumage
- VG1 Vanne gaz
- H2 Signalisation de blocage
- VE1 Ventilateur à vitesse variable
- PI Circulateur installation (accessoire)
- PB Circulateur ballon (accessoire)
- SE Sonde extérieure (fournie)
- Sm Sonde départ
- Sr Sonde retour
- Sb Sonde ballon (accessoire)
- Sf Sonde fumées

(*) Sortie 230 V CA pour raccordement alarme

Schéma pour le raccordement de composants supplémentaires disponibles comme accessoires

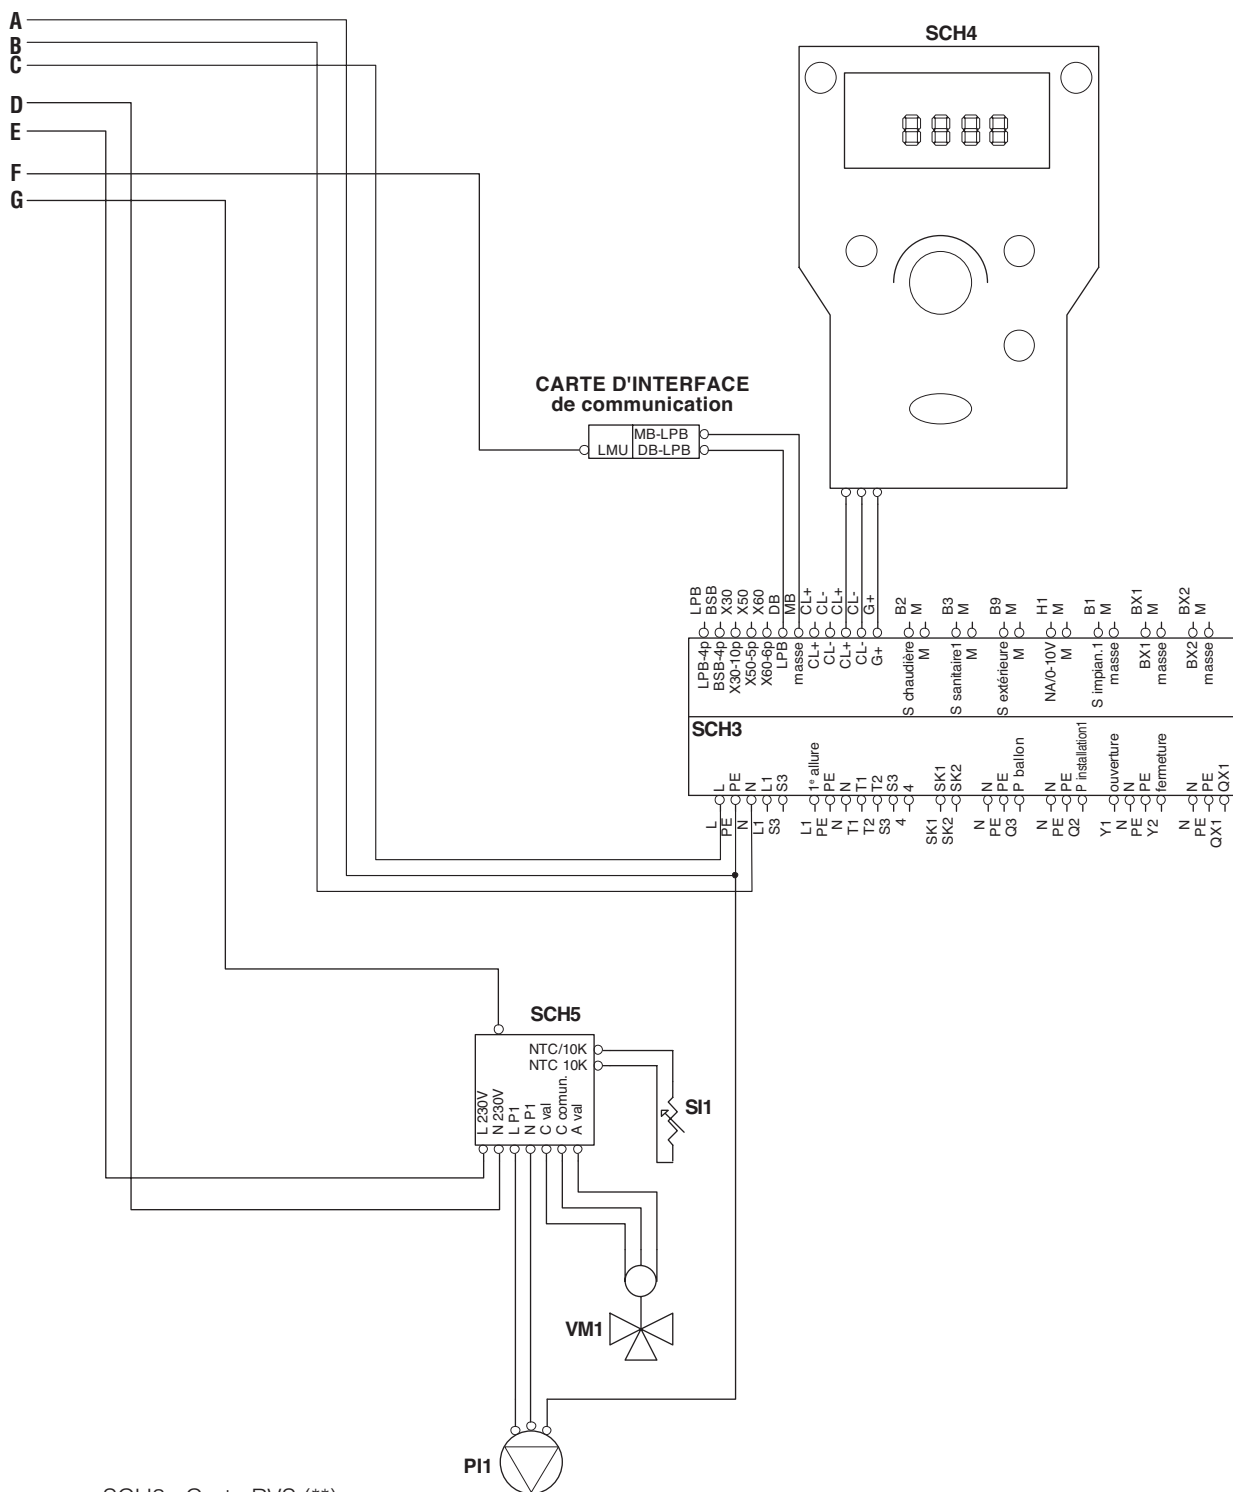

- SCH3 Carte RVS (**)
- SCH4 Carte unité d'ambiance
- SCH5 Carte d'interface zone mélangée
- PI1 Pompe installation zone mélangée supplémentaire
- VM1 Vanne mélangeuse zone supplémentaire
- SI1 Sonde départ zone mélangée supplémentaire

(**) Pour les raccordements à l'unité RVS, se référer aux instructions spécifiques fournies avec la carte adoptée.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

